




FocusPRO 200 Series Thermostat

P200 Series TH2110U4004 and TH2320U4006 Programmable
S200 Series TH2110WF4008 and TH2320WF4010 Smart

EN Installer Guide

- 1 EN Scan for the full ISUs and Manual**
- FR Scannez pour tous les ISU et le manuel**
- ES Escanee para obtener el listado completo de ISUs y el Manual**

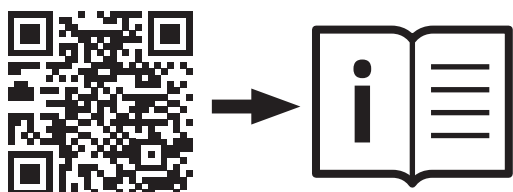


info.honeywellhome.com/focuspro-p200-s200-im

NOTE: For Heat Pump systems do **NOT** connect a wire to the **W** terminal of the UWP™ Mounting System.

REMARQUE : Pour les systèmes de thermopompe, ne connectez **PAS** de fil à la borne **W** du système de montage UWP™.


NOTA: Para los sistemas de bomba de calor **NO** conecte un cable a la terminal **W** del sistema de montaje UWP™.

S200 Series: Scan to Download the Pro App
Série S200: Numérisez pour télécharger l'application Pro
Serie S200: Escanee para descargar la aplicación Pro

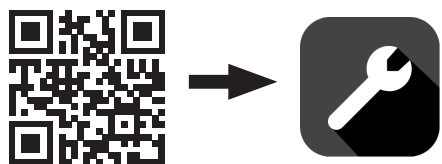

2 Configure the Thermostat

On initial setup, the thermostat will enter the ISU menu. S200 models can be setup using the Resideo Pro app or on screen. If entering the ISU menu after initial setup, follow the steps below:

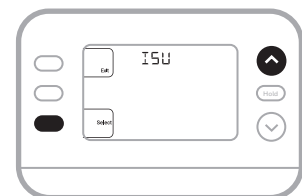

M39612

- Press and **hold** the bottom left button and Up arrow button for 5 seconds.
- Press **↔** or **↻** to cycle through options. When **ISU** is displayed, press **SELECT**.
- When an **ISU number** is displayed, press **↔** or **↻** to change the setting.

- Press **NEXT** to advance to the next ISU setting.
- To finish setup, press the **SAVE & EXIT** button.



33-00686EFS-04

#ISU	ISU Name	ISU Options (default in bold)
1040	Scheduling Options	1 = 1 week (all days the same) 2 = 5-2 Programmable 3 = 5-1-1 Programmable 4 = 7-Day Programmable
1050	Temperature Scale	F = Fahrenheit C = Celsius
1060	Outdoor Sensor	0 = None 1 = Wired Outdoor Sensor (TH2320 only) 2 = Internet (TH2320WF only)
2000	Heating System Type	1 = Conventional Forced Air Heat 2 = Heat Pump 3 = Radiant Heat 5 = None (Cool Only)
2010	Heating Equipment Type	<i>Conventional Forced Air Heat:</i> 1 = Standard Efficiency Gas Forced Air 2 = High Efficiency Gas Forced Air 3 = Oil Forced Air 4 = Electric Forced Air 5 = Hot Water Fan Coil <i>Heat pump:</i> 7 = Air to Air Heat Pump 8 = Geothermal Heat Pump <i>Radiant Heat:</i> 9 = Hot Water Radiant Heat 12 = Steam
2060	Reversing Valve O/B	0 = 0 (O/OB in Cool) 1 = B (O/OB in Heat)
2070	Compressor Stages	0, 1 , 2
2071	Heat Stages / Backup Heat Stages	Heat Stages: 1 , 2 Backup Heat Stages: 0, 1
2110	Fan Control in Heat (Shown if 2010 = 4 or 5)	1 = Equipment Controls fan 2 = Thermostat Controls Fan
2175	Aux / E Terminal Control	0 = Drive both Aux & E together 1 = Aux and E independent
2180	Backup Heat Source (Heat Pump Only) (TH2320 only)	31 = Electric Forced Air 32 = Standard Efficiency Gas Forced Air 33 = High Efficiency Gas Forced Air 34 = Oil Forced Air, Hot Water Fan Coil 35 = Hot Water Radiant Heat 36 = Other
2185	Emergency Heat Source (TH2320 only)	
3000	System Changeover	0 = Manual 1 = Automatic
3015	Auto Changeover Differential	0°F to 5°F 0.0°C to 2.5°C
3020	Finish With High Cool Stage	0 = No 1 = Yes
3021	Finish With High Heat Stage	0 = No 1 = Yes
3090	Backup Heat Droop (For heat pump with aux heat stage. 0 only for electric)	0 = Comfort 2 °F to 15 °F (in 1 °F increments) 1.0 °C to 7.5 °C (in 0.5 °C increment).
3110	Upstage Timer for Backup Heat (If 3090 = 0 and 2180 = 31, 3110 only has settings 0-3)	0 = Off 1 = 30 minutes 2 = 45 minutes 3 = 60 minutes 4 = 75 minutes 5 = 90 minutes 6 = 2 hours 7 = 3 hours 8 = 4 hours 9 = 5 hours 10 = 6 hours 11 = 8 hours 12 = 10 hours 13 = 12 hours 14 = 14 hours 15 = 16 hours
3120	Compressor Lockout (1060 needs to be set to 1 or 2)	Off -15°F to 60°F (in 5°F increments) -26.0°C to 15.5°C (in 2.5°C or 3.0°C increments)

3121	Outdoor Lockout Backup Heat (1060 needs to be set to 1 or 2)	Off 5F to 65F (in 5F increments) -15C to 18.5C (in 2.5C and 3C increments)
3125	Lockout Fan after a Cool Call	[0] = Off [1] 5 min to [24] 120 min (in 5 minutes increments)
3140 - 14020	Refer to the online installation manual using the QR code from step 1.	These advanced settings and preferences may not all be visible depending on your system configuration.

Device input power rating: 24V, 60Hz, 1.1VA. Device contact ratings of up to 1A, inductive.

- CAUTION: ELECTRICAL HAZARD**
Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.
- CAUTION: EQUIPMENT DAMAGE HAZARD**
Compressor protection is bypassed during testing. To prevent equipment damage, avoid cycling the compressor quickly
- CAUTION: MERCURY NOTICE**
If this product is replacing a control that contains mercury in a sealed tube, do not place the old control in the trash. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.
- CAUTION: ELECTRONIC WASTE NOTICE**
The product and batteries should not be disposed of with other household waste. Check for the nearest authorized collection center or authorized recyclers. The correct disposal of end-of-life equipment will help prevent negative consequences for the environment and human health.

3 Customer Assistance

For assistance with this product, please visit **customer.resideo.com**

Or call Resideo Customer Care toll-free at **1-800-633-3991**




Série FocusPRO 200 Thermostat

Série P200 TH2110U4004 et TH2320U4006 Programmable
Série S200 TH2110WF4008 et TH2320WF4010 Intelligent

FR Guide d'installation

2 Configurer le Thermostat

Lors de la configuration initiale, le thermostat entrera dans le menu ISU. Les modèles S200 peuvent être configurés à l'aide de l'application Resideo Pro ou à l'écran. Si vous entrez dans le menu ISU après la configuration initiale, suivez les étapes ci-dessous :

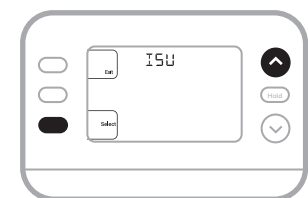

M39612

- Appuyez sur le bouton en bas à gauche et sur **↔** fléché vers le haut et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.
- Appuyez sur **↔** ou **↻** pour faire défiler les options. Lorsque l'option **ISU** s'affiche, appuyez sur **SELECT**.
- Lorsqu'un **numéro ISU** s'affiche, appuyez sur **↔** ou **↻** pour modifier le paramètre pour cet ISU.
- Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)** pour passer au réglage ISU suivant.
- Pour terminer la configuration, appuyez sur le bouton **SAVE & EXIT**.

#ISU	Nom de l'ISU	Options ISU (les valeurs par défaut sont en gras)
1040	Options de planification	1 = 1 semaine (tous les jours sont identiques) 2 = 5-2 Programmable 3 = 5-1-1 programmable 4 = Programmable 7 jours
1050	Échelle de température	F = Fahrenheit C = Celsius
1060	Capteur extérieur	0 = Aucun 1 = Capteur extérieur câblé (TH2320 uniquement) 2 = Internet (TH2320WF uniquement)
2000	Type de système de chauffage	1 = Chauffage conventionnel à air pulsé 2 = Thermopompe 3 = Chauffage par rayonnement 5 = Aucun (refroidissement seulement)
2010	Équipement de chauffage type	<i>Chauffage conventionnel à air pulsé :</i> 1 = Air pulsé au gaz à efficacité standard 2 = Air pulsé au gaz à haute efficacité 3 = Air pulsé à l'huile 4 = Air pulsé électrique 5 = Ventiléo-convecteur à eau chaude <i>Pompe à chaleur :</i> 7 = Thermopompe air-air 8 = Thermopompe géothermique <i>Chauffage radiant :</i> 9 = Chaleur radiante à eau chaude 12 = Vapeur
2060	Vanne d'inversion O/B	0 = 0 (O/OB en refroidissement) 1 = B (O/OB en chauffage)
2070	Phase du compresseur	0, 1 , 2
2071	Phase de chauffage / Phase de chauffage d'appoint	Phase de chauffage : 1 , 2 Phase de chauffage d'appoint : 0, 1
2110	Commande du ventilateur en mode chauffage (affiché si 2010 = 4 ou 5)	1 = L'équipement contrôle le ventilateur 2 = Le thermostat contrôle le ventilateur
2175	Contrôle du terminal Aux / E	0 = Pilotage simultané des auxiliaires et de l'alimentation électrique 1 = Aux et E indépendants
2180	Source de chaleur de secours (TH2320 uniquement)	31 = Air pulsé électrique 32 = Air pulsé au gaz à rendement normal 33 = Air pulsé au gaz à haut rendement 34 = Air pulsé au mazout, ventiléo-convecteur à eau chaude 35 = Chauffage par rayonnement à l'eau chaude 36 = Autre
2185	Source de chaleur de secours (TH2320 uniquement)	
3000	Changement de système	0 = Manuel 1 = Automatique
3015	Différentiel de changement automatique	0°F à 5°F 0.0°C à 2,5°C
3020	Finir avec une phase de refroidissement élevée	0 = Non 1 = Oui
3021	Finir avec la phase de chauffage élevée	0 = Non 1 = Oui
3090	Chute du chauffage d'appoint (Pour les thermopompes avec phase de chauffage auxiliaire. 0 seulement pour l'électrique)	0 = Confort 2 °F à 15 °F (en 1 °F incréments de 2,5°C ou 3,0°C) 1.0 °C à 7,5 °C (par incréments de 0,5 °C) incréments de 0,5 °C).
3110	Minuterie de scène pour le chauffage d'appoint (Si 3090 = 0 et 2180 = 31, 3110 n'a que les réglages 0-3)	0 = Arrêt 1 = 30 minutes 2 = 45 minutes 3 = 60 minutes 4 = 75 minutes 5 = 90 minutes 6 = 2 heures 7 = 3 heures 8 = 4 heures 9 = 5 heures 10 = 6 heures 11 = 8 heures 12 = 10 heures 13 = 12 heures 14 = 14 heures 15 = 16 heures
3120	Verrouillage du compresseur (1060 doit être réglé sur 1 ou 2)	Arrêt -15°F à 60°F (par incréments de 5°F) -26,0°C à 15,5°C (par paliers de 2,5°C ou 3,0°C)

#ISU	Nom de l'ISU	Options ISU (les valeurs par défaut sont en gras)
3121	Verrouillage extérieur Chauffage de secours (1060 doit être réglé sur 1 ou 2)	Arrêt 5°F à 65°F (par incréments de 5°F) -15,0°C à 18,5°C (par incréments de 2,5°C ou 3,0°C) incréments de 2,5°C ou 3,0°C)
3125	Verrouillage du ventilateur après un appel de refroidissement	[0] = Arrêt [1] 5 min à [24] 120 min (par incréments de 5 minutes)
3140 - 14020	Consultez le manuel d'installation en ligne en utilisant le code QR de l'étape 1.	Ces paramètres et préférences avancés ne peuvent pas être tous visibles dépendamment de la configuration de votre système.

Puissance nominale d'entrée de l'appareil : 24V, 60Hz, 1,1VA.

Valeurs nominales des contacts de l'appareil : jusqu'à 1A, inductif.



ATTENTION : RISQUE ÉLECTRIQUE

Vous risquez de vous électrocuter ou d'endommager l'équipement. COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.



ATTENTION : RISQUE DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT

La protection du compresseur est contournée pendant les tests. Pour éviter d'endommager l'équipement, évitez de faire tourner le compresseur rapidement.



ATTENTION : AVIS CONCERNANT LE MERCURE

Si ce produit remplace une commande contenant du mercure dans un tube scellé, ne jetez pas l'ancienne commande à la poubelle. Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des instructions concernant le recyclage et l'élimination appropriée.



ATTENTION : AVIS SUR LES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES


Le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Recherchez le centre de collecte agréé le plus proche ou les recycleurs agréés. L'élimination correcte des équipements en fin de vie contribuera à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

3 Assistance à la clientèle

Pour obtenir de l'aide sur ce produit, veuillez consulter le site customer.resideo.com

Ou appelez le service à la clientèle de Resideo au numéro gratuit 1-800-633-3991

**Pull to remove the thermostat from the UWP.
Tirer pour retirer le thermostat du UWP.
Jale para retirar el termostato de la UWP.**

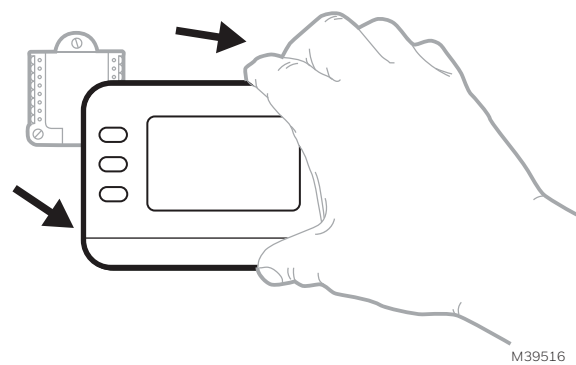

M39516

Honeywell Home




Termostato FocusPRO Serie 200

Serie P200 TH2110U4004 y TH2320U4006 Programable
Serie S200 TH2110WF4008 y TH2320WF4010 Inteligente

ES Guía del Instalador

2 Configurar el Termostato

En la configuración inicial, el termostato enter en el menú ISU. Los modelos S200 pueden configurarse mediante la aplicación Resideo Pro o en pantalla. Si entra en el menú ISU después de la configuración inicial, siga los pasos que se indican a continuación:

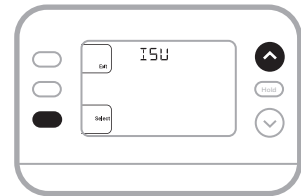

M39612

- Mantenga presionado el botón inferior izquierdo y el botón de flecha hacia arriba durante 5 segundos.
- Presione o para navegar por las opciones. Cuando aparezca ISU en pantalla, presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
- Cuando aparezca un **número ISU**, presione o para cambiar el ajuste.
- Presione **NEXT (SIGUIENTE)** para avanzar a la siguiente configuración de ISU.
- Para finalizar la configuración, presione el botón **SAVE & EXIT (GUARDAR Y SALIR)**.

#ISU	Nombre de la ISU	Opciones ISU (los valores predeterminados están resaltados)
1040	Opciones de Programación	1 = 1 semana (todos los días iguales) 2 = Programable 5-2 3 = Programable 5-1-1 4 = Programable 7 días
1050	Escala de temperatura	F = Fahrenheit C = Celsius
1060	Sensor exterior	0 = Ninguno 1 = Sensor exterior cableado (sólo TH2320) 2 = Internet (sólo TH2320WF)
2000	Tipo de sistema de calefacción	1 = Calefacción convencional de aire forzado 2 = Bomba de calor 3 = Calor radiante 5 = Ninguno (Sólo frío)
2010	Tipo de equipo de calefacción	<i>Calefacción convencional de aire forzado:</i> 1 = Aire forzado a gas de eficiencia estándar 2 = Aire forzado a gas de alta eficiencia 3 = Aire forzado con aceite 4 = Aire forzado eléctrico 5 = Ventilador de agua caliente <i>Bomba de calor:</i> 7 = Bomba de calor aire-aire 8 = Bomba de calor geotérmica <i>Radiación de calor:</i> 9 = Por agua caliente 12 = Vapor
2060	Válvula de inversión O/B	O = O (O/OB en Frío) 1 = B (O/OB en Calor)
2070	Etapas del compresor	0, 1, 2

#ISU	Nombre de la ISU	Opciones ISU (los valores predeterminados están resaltados)
2071	Etapas de calefacción / Etapas de calefacción de reserva	Etapas de calefacción: 1, 2 Etapas de calefacción de reserva: 0, 1
2110	Control de Ventilador en Calefacción (Se muestra si 2010 = 4 ó 5)	1 = El equipo controla el ventilador 2 = El termostato controla el ventilador
2175	Control de terminales Aux / E	0 = Accionamiento conjunto de Aux y E 1 = Aux y E independientes
2180	Fuente de calefacción de reserva (Sólo bomba de calor) (Sólo TH2320)	31 = Aire forzado eléctrico 32 = Aire forzado a gas de eficiencia estándar 33 = Aire forzado a gas de alta eficiencia 34 = Aire forzado por aceite, ventilador de agua caliente 9 = Radiación de calor por agua caliente 36 = Otra
2185	Fuente de calor de emergencia (Sólo TH2320)	
3000	Cambio de sistema	0 = Manual 1 = Automático
3015	Diferencial de cambio automático	0°F a 5°F 0,0°C a 2,5°C
3020	Finalizar con etapa de refrigeración alta	0 = No 1 = Sí
3021	Finalizar con etapa de calefacción alta	0 = No 1 = Sí
3090	Caída de la calefacción de reserva (Para bomba de calor con etapa de calor auxiliar. O sólo para eléctrica)	0 = Confort 2 °F a 15 °F (en incrementos de 1 °F) 1,0 °C a 7,5 °C (en incrementos de 0,5 °C).
3110	Temporizador para calefacción de reserva (Si 3090 = 0 y 2180 = 31, 3110 sólo tiene 0-3 ajustes)	0 = Apagado 8 = 4 horas 1 = 30 minutos 9 = 5 horas 2 = 45 minutos 10 = 6 horas 3 = 60 minutos 11 = 8 horas 4 = 75 minutos 12 = 10 horas 5 = 90 minutos 13 = 12 horas 6 = 2 horas 14 = 14 horas 7 = 3 horas 15 = 16 horas
3120	Bloqueo del compresor (1060 debe ajustarse a 1 o 2)	Apagado -15°F a 60°F (en incrementos de 5°F) -26,0°C a 15,5°C (en incrementos de 2,5°C o 3,0°C)
3121	Bloqueo exterior Calefacción de reserva (1060 debe ajustarse a 1 o 2)	Apagado 5°F a 65°F (en incrementos de 5°F) -15,0°C a 18,5°C (en incrementos de 2,5°C o 3,0°C)
3125	Bloqueo del ventilador al finalizar una llamada de refrigeración	[0] = Apagado [1] 5 min a [24] 120 min (en incrementos de 5 minutos)
3140 - 14020	Consulte en línea el manual de instalación, utilizando el código QR del paso 1.	Es posible que no todas estas opciones y preferencias avanzadas estén visibles, dependiendo de la configuración de su sistema.

Potencia nominal de entrada del dispositivo: 24 V, 60 Hz, 1,1 VA.

Capacidades de contacto del dispositivo de hasta 1 A, inductivo.

2 x baterías AA (1.5 V c.d. cada una, alcalinas solamente)

ENTRADA: 24V ~60Hz, 0.06A

Frecuencias de Operación:

Bluetooth: BLE 2.4 GHz

Dual-Band Wi-Fi: 2.4 & 5GHz



PRECAUCIÓN: PELIGRO POR DESCARGA ELÉCTRICA

Puede provocar descargas eléctricas o daños en el equipo. Desconecte la corriente antes de comenzar la instalación.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DAÑOS AL EQUIPO

La protección del compresor se puentea durante las pruebas. Para evitar daños en el equipo, evite poner en marcha el compresor rápidamente



PRECAUCIÓN: AVISO DE MERCURIO

Si este producto reemplaza un control que contiene mercurio en un tubo sellado, no arroje el control antiguo a la basura. Póngase en contacto con la autoridad local de gestión de residuos para obtener instrucciones sobre el reciclaje y la eliminación adecuada.



PRECAUCIÓN: AVISO SOBRE RESIDUOS ELECTRÓNICOS

El producto y las baterías no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. Consulte los centros de acopio autorizados o recicladores autorizados más cercanos. La correcta eliminación de los equipos al final de su vida útil ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

3 Asistencia al cliente

Para obtener asistencia con este producto, visite customer.resideo.com

O llame gratis al servicio de atención al cliente de Resideo al 1-800-633-3991

REGULATORY INFORMATION

FCC Regulations

47 CFR § 15.19 (a)(3)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device must not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

47 CFR § 15.21

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

47 CFR § 15.105 (b)

For additional FCC information for this product, see: <https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

RF Exposure Statement

Warning:
The antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operations in the 5150-5250 MHz band and in the 5250-5350 MHz Band are restricted to Indoor use only.

IC Regulations

RSS-GEN
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device must not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure Statement

Warning:
The antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operations in the bands 5150-5250 MHz and 5250-5330 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Règlement D'IC

RSS-GEN
L'utilisateur ne doit en aucun cas apporter des modifications à l'appareil, sauf en cas d'autorisation dans les instructions d'installation ou le manuel de l'utilisateur. Toute modification non autorisée risque de faire perdre à l'utilisateur son droit d'utiliser l'appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et exempt de licence RSS ISED. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris les interférences causant une réception indésirable.

Déclaration d'Exposition aux RF

Mise en garde :
Les antennes utilisées pour ces émetteurs doivent être installées de façon à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être co-installées ou exploitées conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les dispositifs fonctionnant dans les bandes 5150-5250 MHz et 5250-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

INFORMACIÓN REGULATORIA

DECLARACIÓN IFT

- La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones
1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

FROM

resideo

Resideo Technologies Inc.
Scottsdale, AZ 85254
1-800-633-3991
33-00686EFS-04 S.A. Rev 10-24

© 2024 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.